
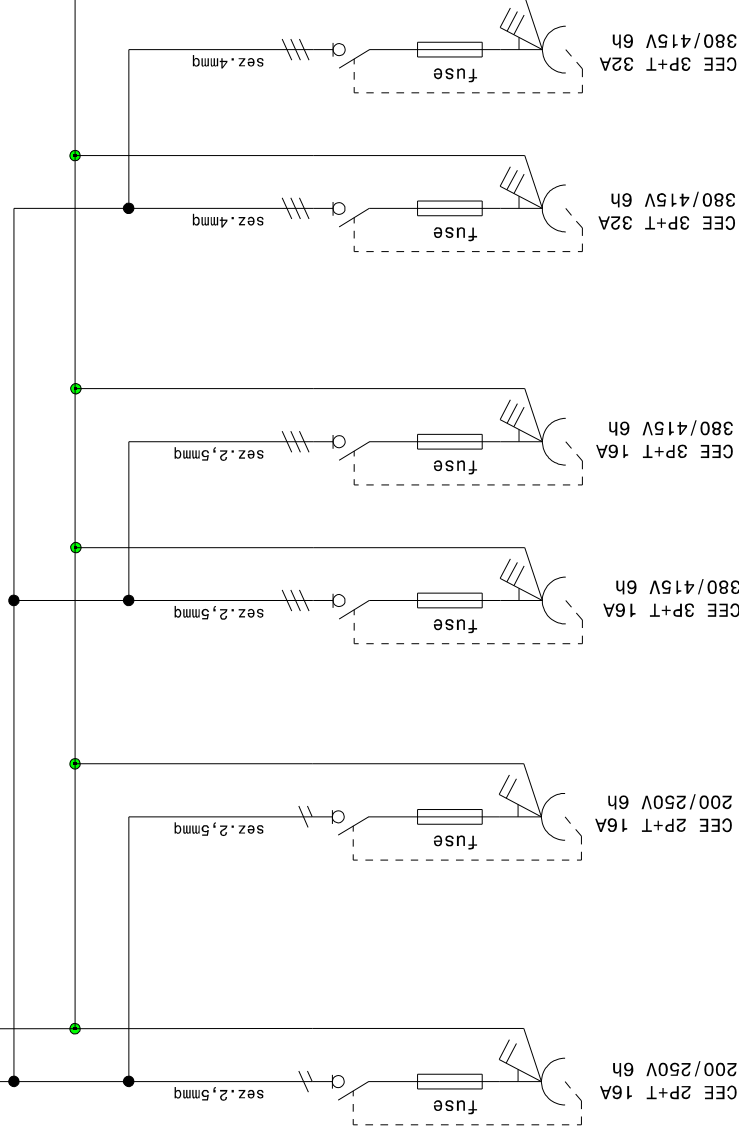
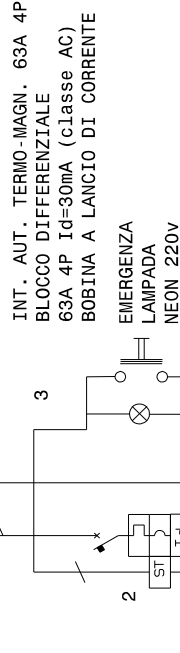


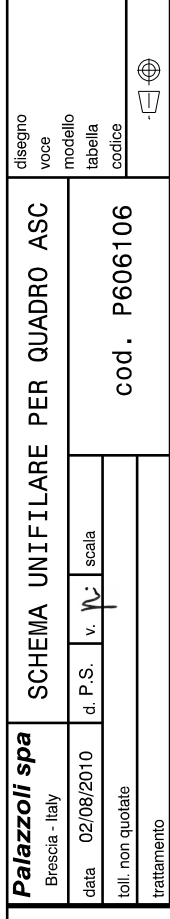

1	CEE 2P+T 16A 2000/250V 6h	2	CEE 2P+T 16A 2000/250V 6h	3	CEE 3P+T 16A 380/415V 6h	4	CEE 3P+T 16A 380/415V 6h	5	CEE 3P+T 32A 380/415V 6h	6	CEE 3P+T 32A 380/415V 6h

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)
GRADO DI PROTEZIONE IP65
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O C.T.

INDICE DI MODIFICA		DATA	FIRMA
01	Aggiornamento schema elettrico.	25/07/2019	vd