


INT. AUT. TERMO-MAGN. 63A 4P
BLOCCO DIFFERENZIALE
63A 4P Id=30mA (classe AC)
BOBINA A LANCIO DI CORRENTE

EMERGENZA
LAMPADA
NEON 220v

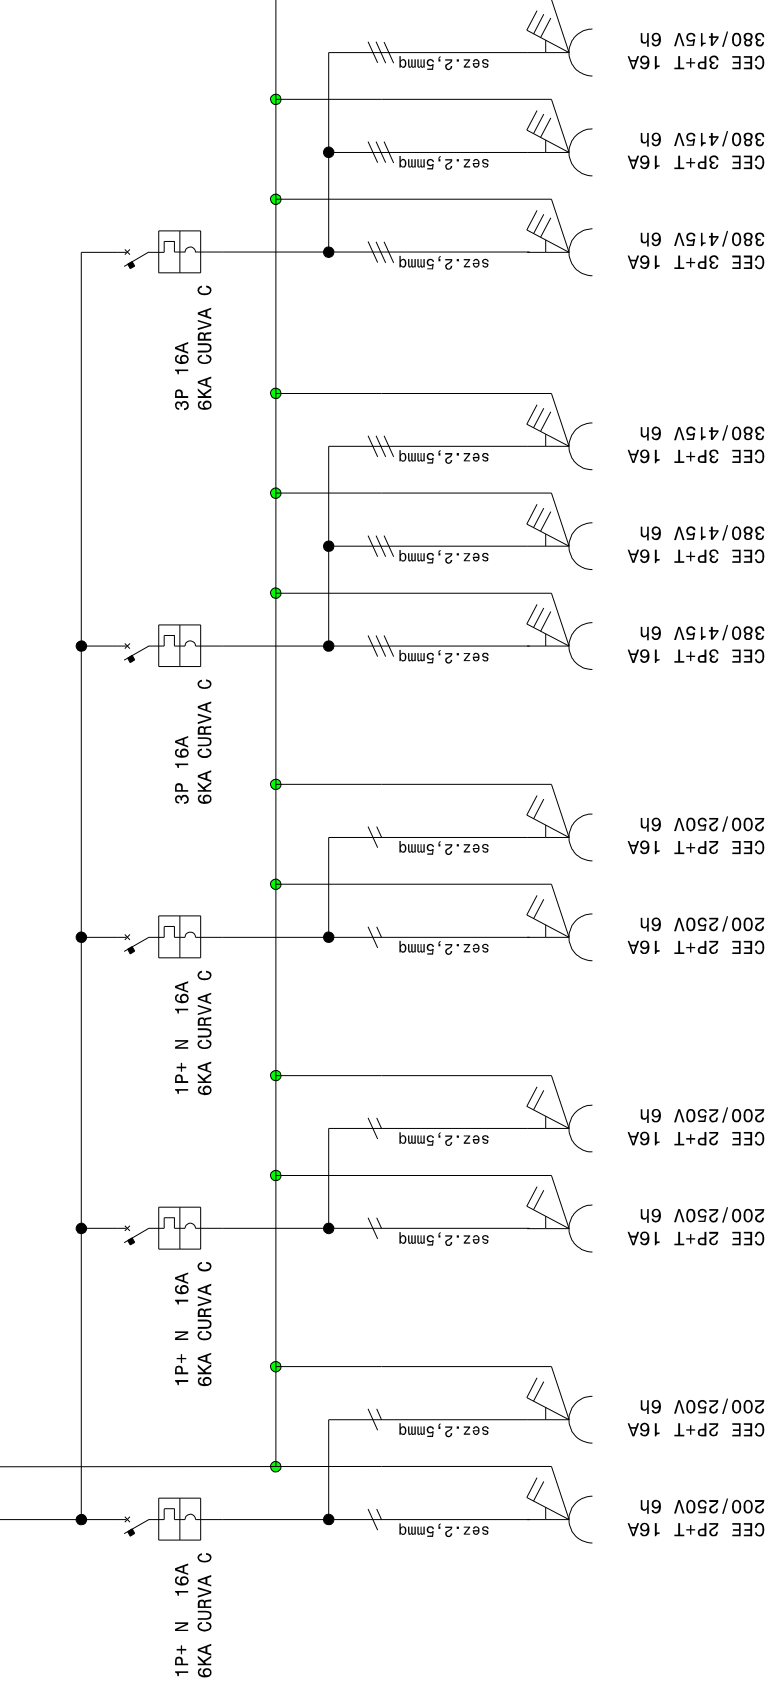

1P+ N 16A
6KA CURVA C

1P+ N 16A
6KA CURVA C

1P+ N 16A
6KA CURVA C

3P 16A
6KA CURVA C

3P
6KA

sz. 2, 5mq

sez. 2, 5mq

sez. 2, 5mq

sez. 2, 5mq

sez. 2, 5mq

\sez.2,5mq

sez. 2, 5mq

A diagram of a trapezoid with a diagonal. A line segment is drawn from the top-left vertex perpendicular to the diagonal, meeting it at a point. The area of the triangle formed by this perpendicular and the diagonal is shaded with diagonal lines.

A trapezoid with a diagonal. A line segment is drawn from the top-left vertex perpendicular to the diagonal. The area of the triangle formed by this segment and the diagonal is shaded with diagonal lines.



CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 2P+T 16A
200/250V 6h

CEE 3P+T 16A
CEE 3P+T 16A

CEE 3P+T 16A

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)
GRADO DI PROTEZIONE IP65
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O C.T.O PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA	DATA	FIRMA
01	25/07/2019	vd

INDICE DI MODIFICA	DATA	FIRMA
01	25/07/2019	vd

INDICE DI MODIFICA	DATA	FIRMA
01	25/07/2019	vd

INDICE DI MODIFICA	DATA	FIRMA
01	25/07/2019	vd

INDICE DI MODIFICA	DATA	FIRMA
01	25/07/2019	vd

INDICE DI MODIFICA	DATA	FIRMA
01	25/07/2019	vd

INDICE DI MODIFICA	DATA	FIRMA
01	25/07/2019	vd

INDICE DI MODIFICA	DATA	FIRMA
01	25/07/2019	vd