


INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
40A 4P Id=30mA (classe AC)

3P 16A 4,5KA
CURVA C

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

CEE 3P+T 16A
380/415V 6h

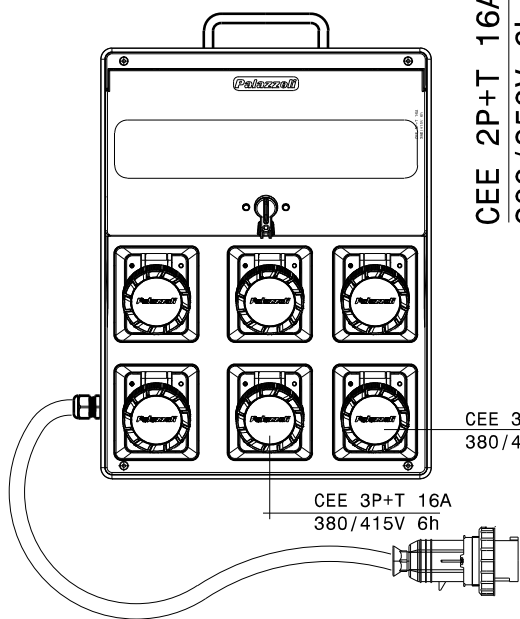

Palazzoli S.p.A. Brescia - Italy	QUADRO PER CANTIERE TIPO ASC					codice 670060
	dis. P.S.	vs.	scala	formato A4		
trattamento	tolleranza	materiale CONTENITORI MAT. TERMOPLASTICO				data 08/07/2010
modifica						data
NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI						