

Palazzoli spa

Brescia - Italy

disegno voce

modello

tabella

codice

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC

data 29/07/2010

d. P.S.

v.


scala

cod. P616008

trattamento

sol. non quotate

FATTORE DI CONTEMPORANEITA' TOTALE		RDF= 0,5
CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA		Icc= 6kA
CORRENTE NOMINALE DEL QUADRO InA		In= 63A
TENSIONE NOMINALE Un		V= 380V-415V
NORMA DI RIFERIMENTO		EN 61439-1: 2011 EN 61439-4: 2011
FREQUENZA NOMINALE fn		HZ= 50/60
SISTEMA DI NEUTRO		TNS
GRADO DI PROTEZIONE		IP65

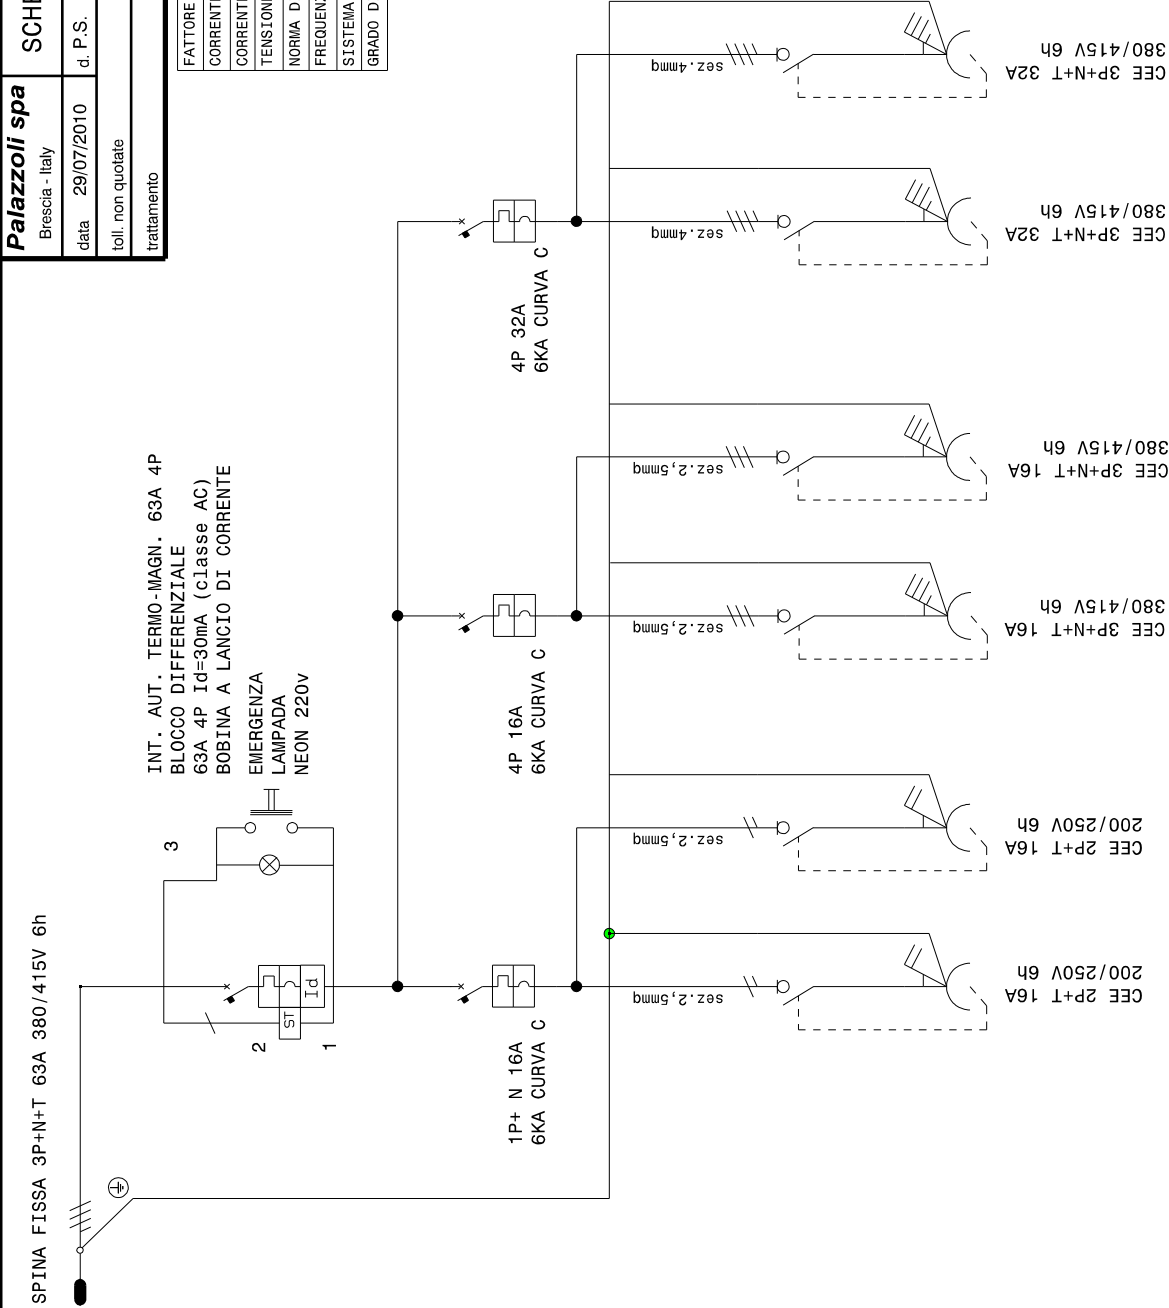

1	CEE 2P+T 16A	200/250V 6h
2	CEE 2P+T 16A	200/250V 6h
3	CEE 3P+N+T 16A	380/415V 6h
4	CEE 3P+N+T 16A	380/415V 6h
5	CEE 3P+N+T 32A	380/415V 6h
6	CEE 3P+N+T 32A	380/415V 6h

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)
GRADO DI PROTEZIONE IP65
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA

01

Aggiornamento schema elettrico.

DATA

29/07/2019

FIRMA

vd

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI