

SCHEMA UNIFILARE PER QUADRO ASC

disegno	
voce	
modello	
tabella	
codice	

data 21/07/2010

P.S.:

Y:

W: scala

toll, non quotate

cod. P604101

trattamento



FATTORE DI CONTEMPORANEITA' TOTALE

RDF = 0,5

CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO CONDIZIONATA

 $I_{CC} = 6\text{kA}$

CORRENTE NOMINALE DEI QUADRO INA

In= 32A

TENSIONE Nominale Un	V= 200V-250V
----------------------	--------------

$V = 200V - 250V$

NORMA DT RIFERTIMENTO	EN 61439-1: 2011	EN 61439-4: 2011
-----------------------	------------------	------------------

61439-4: 2011

61439-4: 2011

FREQUENZA NOMINALE f _n	H7= 50/60
-----------------------------------	-----------



H7= 50/60

SYSTEMA OT NEITDO	TNCS

TMC

GRADO DI PROTEZIONE	INDICE
---------------------	--------

TRGE

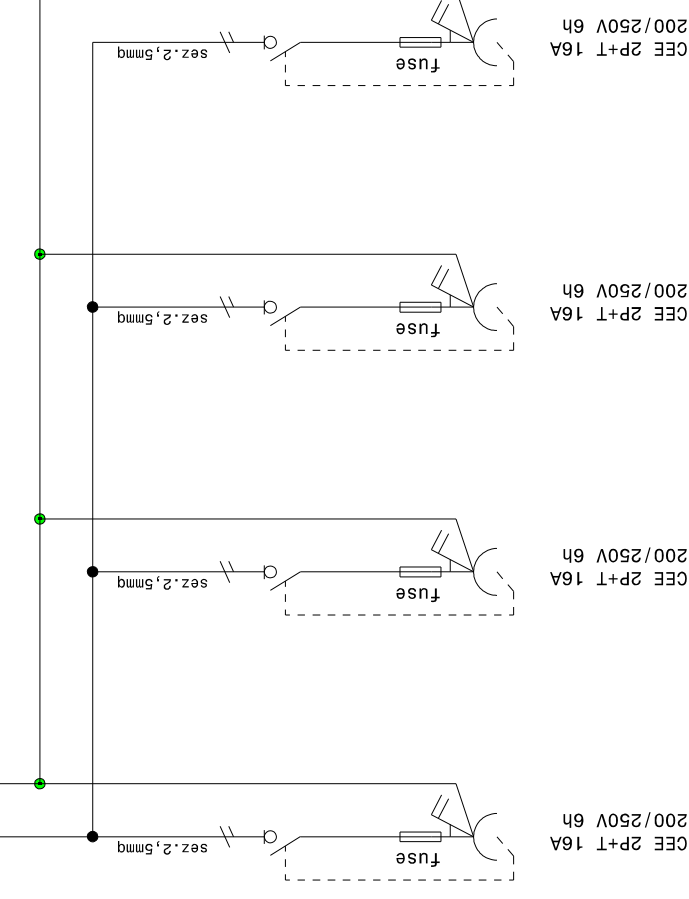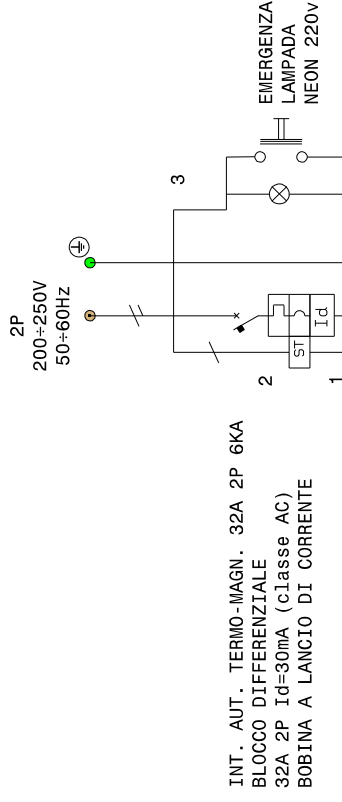

	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h
	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h
	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h
●	CEE 2P+T 16A 200/250V 6h

NOTA: QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 61439-4 (CEI 17.13/4)
GRADO DI PROTEZIONE IP65
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.T.O C.TO PRESUNTA 6KA

INDICE DI MODIFICA		DATA	FIRMA
01	2012/046 - modifica interruttore generale	11/04/2012	
01	Aggiornamento schema elettrico.	25/07/2019	vd

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETÀ - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI